



# АМПЕРМЕТР ТРЕХФАЗНЫЙ АМ-3/100


Амперметр АМ-3/100 (в дальнейшем прибор), предназначен для измерения тока в трехфазной сети. Измерение тока производится без разрыва электрической цепи, с помощью выносных токовых датчиков.

Далее прибор будет выводить на экран измеренное значение тока на каждой фазе, с интервалом в 2сек. Кнопкой **В**, можно выбрать одну фазу, для постоянного контроля, для этого требуется выбрать и удерживать (прим. 2сек.) кнопкой **В** нужную фазу, после того как индикатор прибора начнет моргать, кнопку нужно отпустить. Короткое нажатие кнопки **В**, переводит прибор в обычный режим работы.

## Технические характеристики:

Рабочее напряжение прибора	- 220В
Рабочая температура окружающей среды	- 0 – (+50)С°
Потребляемая мощность	- 3 Вт
Дискретность измерения	- 0,1А
Диапазон измерения тока	- 0 - 99,9А
Погрешность измерения	- 1%

## Схема подключения.

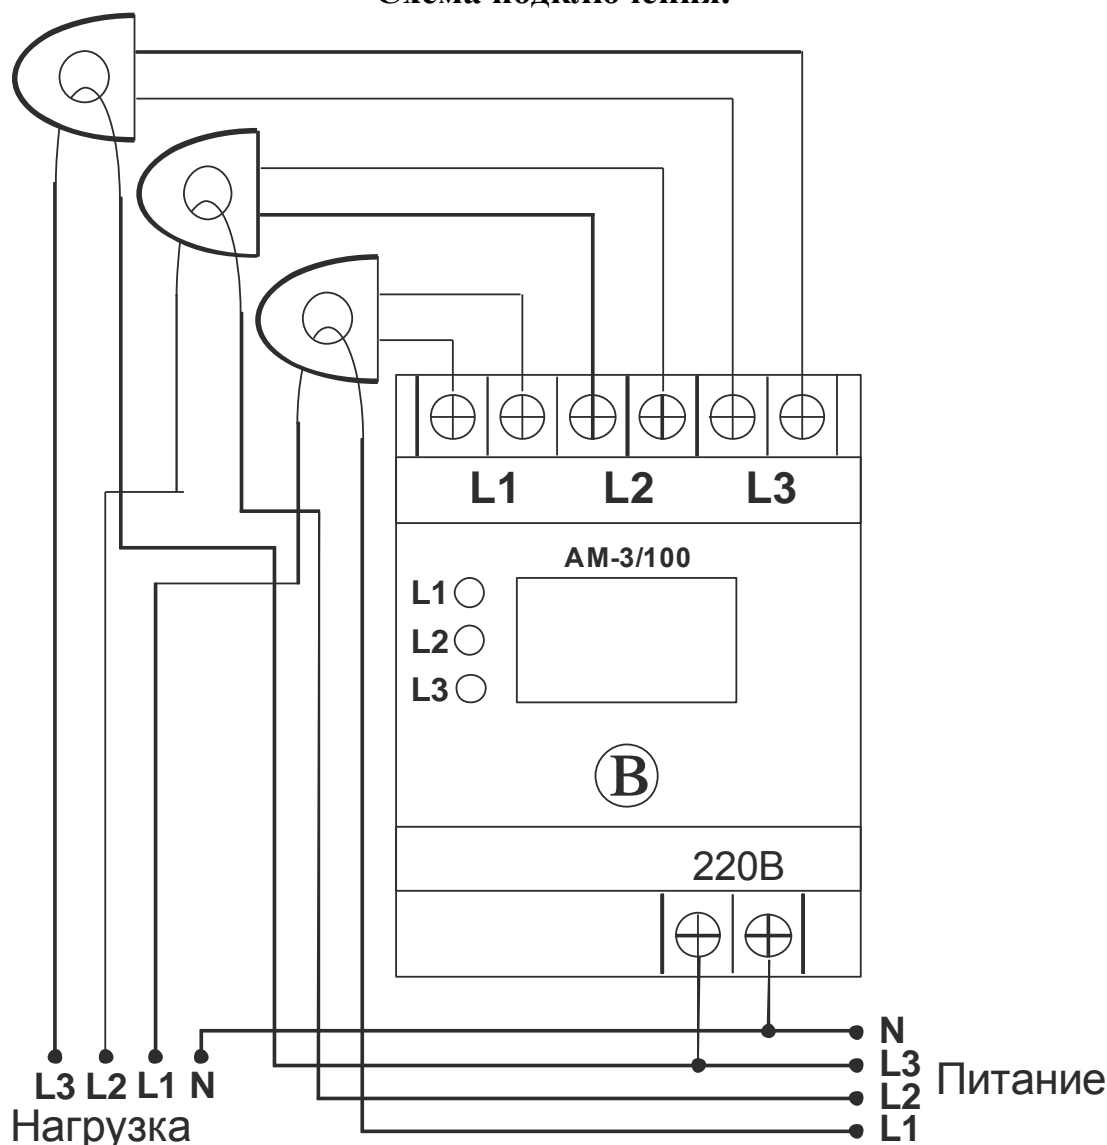

## Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации прибора – 12 месяцев со дня продажи. При выходе прибора из строя в течение гарантийного срока, изготовитель обязуется произвести ремонт в течение 14 дней с момента поступления прибора в ремонт. Либо произвести его замену, если данный прибор не подлежит ремонту.

Прибор не подлежит гарантийному ремонту в случаях указанных в данном паспорте: нарушение целостности пломбы (стикера); отсутствие упаковочной коробки или инструкции с гарантийной отметкой; наличие следов вскрытия; обнаруженных внешних повреждений корпуса, трещин, сколов; внутренних повреждений деталей; оплавившихся клемм; не правильного подключения; присутствие воды в корпусе прибора; коррозия внутренних и внешних деталей; наличие запаха гари; природных факторов (молния) и т.п. В этих случаях ремонт производится за счет покупателя.

Гарантия на ремонт изделия, вышедшего из строя по вине покупателя, в течение гарантийного срока может составлять от 3 до 6 месяцев или до конца гарантийного срока, в зависимости от сложности поломки. На послегарантийный ремонт гарантия 3 месяца.

Дата продажи: << \_\_\_\_ >> \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

Штамп ОТК:

\_\_\_\_\_  
(подпись)